



Línea eléctrica entre la ST Rocamora y la ST Carrús (Crevillent, San Isidro, Albuera, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura)

Fernando E. Tintero Fernández

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tintero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Línea eléctrica entre la ST Rocamora y la ST Carrús
Municipios:	Crevillent, San Isidro, Albatera, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura
Comarcas:	El Bajo Vinalopó / El Baix Vinalopó y La Vega Baja / El Baix Segura
Directores:	Fernando E. Tendero Fernández y Gabriel Segura Herrero (TPC, S. L.)
Equipo técnico:	Javier Fernández López de Pablo, Miguel Ángel Quereda Leguey y José David Busquier Corbí
Autor del artículo:	Fernando E. Tendero Fernández
Promotor:	—
Autorización:	2005/0620-A
Fecha de la actuación:	1/7/2005 – 10/7/2005
Coordenadas localización:	—
Periodos culturales:	No se ha documentado ningún periodo cultural
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Prospección arqueológica y etnográfica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN


La zona prospectada afecta a un amplio trazado de casi 14 km en el ámbito rural, dedicados actualmente al cultivo de arboles frutales (cítricos y granados) y hortícolas, ocupados por parcelas con segundas residencias y parcelas no cultivadas. Las parcelas pertenecen a los siguientes municipios: Crevillente, San Isidro, Albatera, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura.

Esta zona se integra desde el punto de vista geomorfológico en la denominada fosa Intrabética, una unidad estructural de origen tectónico delimitada en sus rebordes por unidades de relieve de cierta entidad, como la sierra de Callosa, y otras de menor entidad denominadas en la toponimia local como “cabezos”.

Para realizar la prospección se ha seguido la división establecida previamente en el proyecto de línea eléctrica, con una longitud total de 13.916,14 m. Esta distancia se ha dividido en diecinueve alineaciones o tramos. En todos los

casos los resultados fueron negativos, no documentándose bienes muebles o inmuebles de carácter arqueológico o etnológico susceptibles de afección.

Por tanto, la prospección arqueológica y etnográfica ha evidenciado la ausencia de bienes muebles o inmuebles de carácter arqueológico y etnográfico susceptibles de ser afectados por los apoyos del tendido.

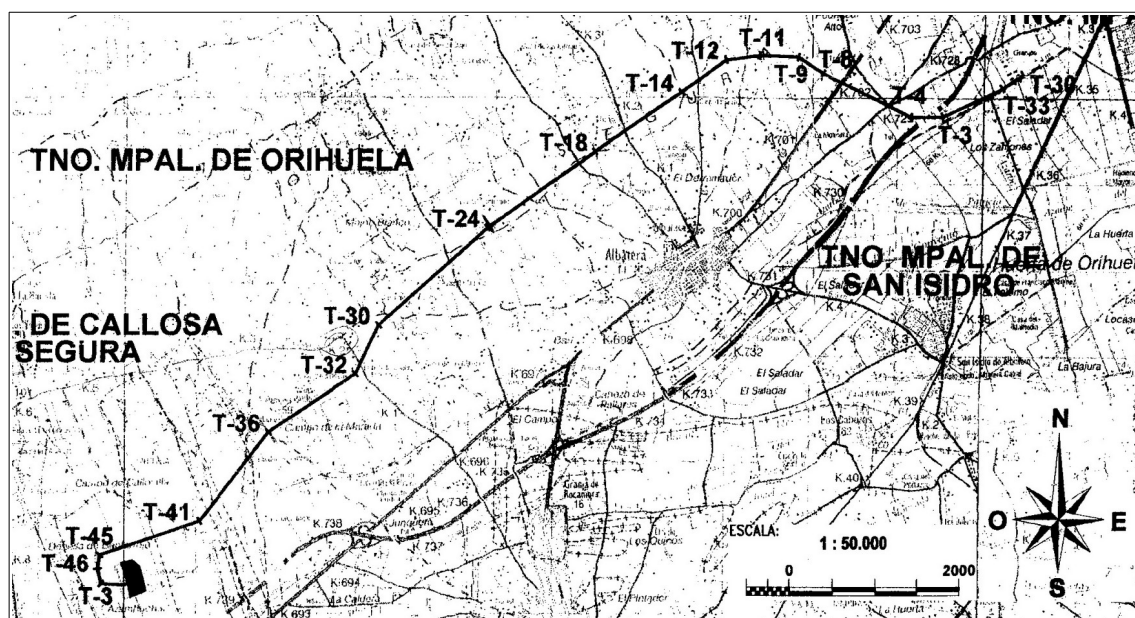

Plano con el trazado de la línea eléctrica



Vista de los bancales por donde discurrirá la línea eléctrica



Vista de la subestación eléctrica